




1) Активная поверхность, 2) Носитель данных, 3) Свободная зона, 4) СД (питание), 5) СД (ТР), 6) Момент затяжки

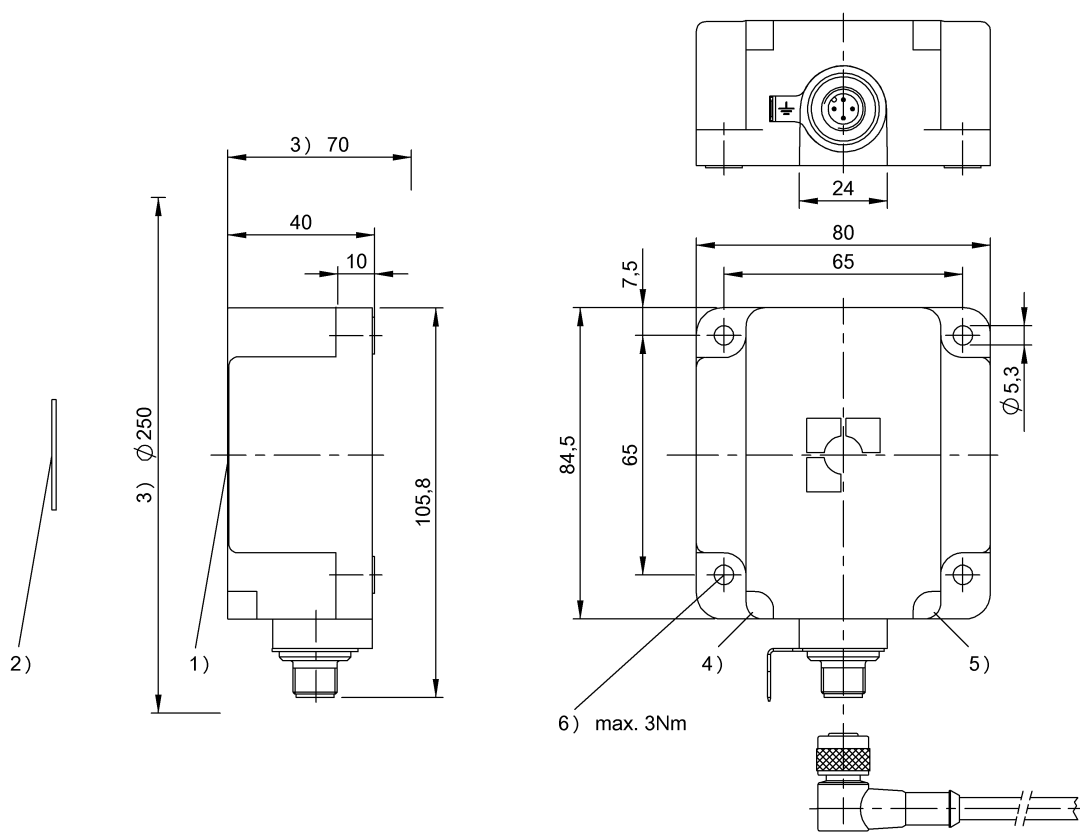

Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA) США Канада Китай Япония Singapore (IMDA) Южная Корея Таиланд Malaysia (MCMC)

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
круглая

Форма антенны

Display/Operation

Индикация функций	СД желтый ТР (присутствует тэг) СД зеленый Питание (ВКЛ)
-------------------	---

Electrical connection

Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием
--------	---

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-401-072-001-07-S4
Код заказа: BIS0102

BALLUFF

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	1.3 Vss
Потребление тока, макс., при 24 В=	150 mA
Рабочее напряжение U _B	18...30 В= Поддержка только LPS/класс 2
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 14443 DIN ISO 15693
--------------------------------------	--------------------------------

Remarks

При первичном оснащении см. каталог IO-Link.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Комплектующие заказываются отдельно.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Functional safety

MTTF (40°C)	154.5 a
-------------	---------

IO-Link

ID профиля IO-Link	N/A
--------------------	-----

Interface

Интерфейс 01	IO-Link
Интерфейс 01, версия протокола	1.1
Параметры процесса, IN	32 bytes
Параметры процесса, OUT	32 bytes


Material

Материал корпуса	PBT
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	80 x 40 x 84.5 mm
Снаряженная масса	380.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Connector Drawings

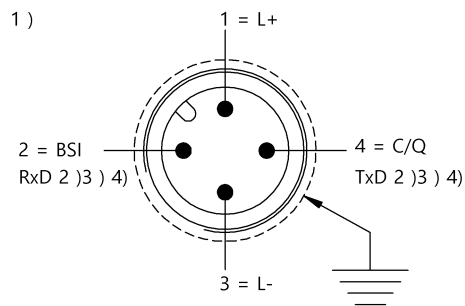


- 1) Вид в направлении вставки
- 2) BSI service interface
- 3) Do not connect power
- 4) (Only for Balluff Service)

Help Views

[illegible]

BIS M-401-__

passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS M-111-02/L	BIS M112-02/L	BIS M-140-02/A	BIS M-142-02/A xx	
Abstand Datenträger zu Metall in mm (a) Data carrier distance to metal in mm	>50 >30	>50 >30	>0	>0	
Freizone Datenträger in mm (b) Data carrier clear zone in mm	>200 >100	>200 >100	>100	>100	
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-40 0-25	0-60 0-35	0-32	0-16	
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-40 0-25	0-60 0-35	0-32	0-16	
Versatz in mm bei Abstand von	0 ±30 ±20	0 ±35 ±25	0 ±25	0 ±24	
	5 ±30 ±20	±35 ±25	±25	±24	
	9 ±30 ±20	±35 ±25	±25	±20	
	12 ±25 ±20	±35 ±25	±25	±14	
	15 ±25 ±18	±35 ±25	±25	±4	
	16 ±25 ±18	±35 ±25	±25	±4	
	18 ±25 ±16	±35 ±25	±25		
	20 ±25 ±14	±35 ±25	±25		
	22 ±20 ±12	±35 ±22	±20		
	25 ±20 ±10	±35 ±22	±20		
	30 ±20	±35 ±22	±15		
	32 ±15	±35 ±22	±15		
	35 ±15	±35 ±20			
	40 ±15	±35			
	43	±25			
	45	±25			
	50	±25			
	52	±25			
	60	±25			
	65				
	70				

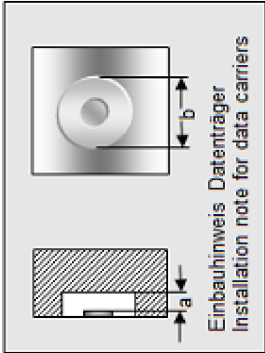

Einbauhinweis Datenträger
Installation note for data carriers

Einbauhinweis Datenträger
Installation note for data carriers